

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 856/2025

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
 Vị trí lấy mẫu : Nước thô Giếng khoan Bình Minh
 Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 43/T12/2025
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 856/BB ngày 08 tháng 12 năm 2025
 Ngày phân tích : 09/12/2025 - 10/12/2025



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Sắt	mg/L	KPH <i>Lod: 0.1</i>	5	TCVN 6177:1996
2	pH	-	7.21	5.8 – 8.5	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chỉ số Pemanganat	mg/L	KPH <i>Lod: 0.20</i>	4	TCVN 6186:1996
4	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/L	357	500	TCVN 6224:1996
5	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/L	0.06	1	TCVN 6178:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/L	1.55	15	TCVN 6180:1996
7	Amoni -N	mg/L	0.11	1	PP/AM
8	Sunphat SO ₄	mg/L	26	400	PP/SP
9	Clorua	mg/L	19.2	250	TCVN 6194:1996
10	Mangan	mg/L	KPH <i>Lod: 0.028</i>	0.5	PP/MN

11	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/L	494.5	1500	PP/TDS
12	Coliform tổng số	CFU/ 100mL	1	3	TCVN 6187-1:2019
13	<i>E.coli</i>	CFU/ 100mL	KPH <i>Lod: 1</i>	KPH	TCVN 6187-1:2019

Sơn La, ngày 14 tháng 12 năm 2025

**Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích**


Kiểm soát

P. Tổng giám đốc

Nguyễn Hoàng Lân

Đỗ Quang Phương

Phạm Ngọc Dũng

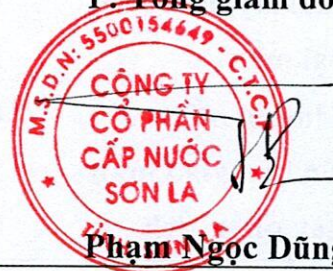

Ghi chú:


- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). “-”: Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 02 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến.
- *Lod* của NO_2 được tính theo $N = 0.024$.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KIỂM ĐỊNH
PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM VLAT-0142, ISO 9001 : 2015, LAS XD 1098

Địa chỉ: Đường Vũ Xuân Thiều, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La

Tel: 0212.3789.927

Email: Vilas128sl@gmail.com/ BM 5.10.01-01

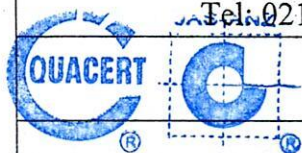

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số : 2025.12.23.05/TN



- 01 Tên đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần cấp nước Sơn La
- 02 Địa chỉ : Số 55 đường Tô Hiệu – phường Tô Hiệu – Tỉnh Sơn La
- 03 Loại mẫu : Nước dưới đất giếng khoan Bình Minh – Trạm cấp nước Bình Minh
- 04 Số lượng mẫu : 01
- 05 Biên bản giao mẫu : Số 2025.12.09/BBGM. Ngày 09 tháng 12 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/ BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/l	KPH (Lod: 0,0007)	0,05	TCCS HD – 03/01
2	Hàm lượng Cacdimi (Cd)	mg/l	KPH (Lod: 0,00054)	0,005	TCCS HD – 02/01
3	Hàm lượng Chì (Pb)	mg/l	KPH (Lod: 0,004)	0,01	TCCS HD – 02/01
4	Tổng Crom (Cr)	mg/l	KPH (Lod: 0,0039)	0,05	TCCS HD – 02/01
5	Hàm lượng Đồng (Cu)	mg/l	KPH (Lod: 0,003)	1	TCCS HD – 01/01
6	Hàm lượng Kẽm (Zn)	mg/l	KPH (Lod: 0,035)	3	TCCS HD – 01/01
7	Hàm lượng Niken (Ni)	mg/l	KPH (Lod: 0,004)	0,02	TCCS HD – 02/01
8	Hàm lượng Thủy ngân (Hg)	mg/l	KPH (Lod: 0,00057)	0,001	TCCS HD – 04/01

[illegible]

Thử nghiệm viên

Kiểm soát

Sơn La, ngày 23 tháng 12 năm 2025
Giám đốc

Kear

[illegible]

Là Văn Khải

Đỗ Mạnh Thắng

Đỗ Mạnh Thắng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). “-”: Không quy định.
- Báo cáo này bao gồm 02 trang.
- Mẫu do khách hàng mang đến
- (*) các chỉ tiêu được phân tích bởi nhà thầu phụ.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ thông tin và Kiểm định