


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6 Chiềng Lê, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn/

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 769/2025

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Phù Yên
 Vị trí lấy mẫu : Nước thải sau xử lý trạm cấp nước Suối Ngọt
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 45/T11/2025
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 769/BB ngày 10 tháng 11 năm 2025
 Ngày phân tích : 11/11/2025 - 12/11/2025

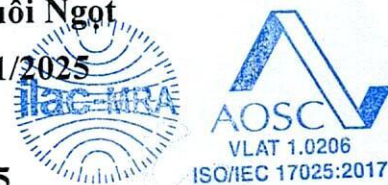

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	19.53	150	SMEWW 2120C:2023
2	pH	-	7.45	5.5 - 9	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Sắt	mg/L	KPH <i>Lod: 0.1</i>	5	TCVN 6177:1996
4	Amoni -N	mg/L	KPH <i>Lod: 0.04</i>	10	PP/AM
5	Mangan	mg/L	KPH <i>Lod: 0.046</i>	1	PP/MN
6	Chất lơ lửng TSS	mg/L	16	100	TCVN6224:1996
7	COD	mg/L	KPH <i>Lod: 3.5</i>	150	PP/COD
8	Coliform tổng số	CFU/ 100mL	516	5000	TCVN 6187-1:2019

Sơn La, ngày 16 tháng 11 năm 2025

**Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích**

Nguyễn Hoàng Lân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Tổng giám đốc




Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KIỂM ĐỊNH
PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM VLAT-0142, ISO 9001 : 2015, LAS XD 1098

Địa chỉ: Đường Vũ Xuân Thiều, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La
Tel: 0212.3789.927 Email: Vilas128sl@gmail.com/ BM 5.10.01-01



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số : 2025.11.26.54/TN



- 01 Tên đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần cấp nước Sơn La
02 Địa chỉ : Số 55 đường Tô Hiệu – phường Tô Hiệu – tỉnh Sơn La
03 Loại mẫu : Nước thải sau xử lý Trạm cấp nước Suối Ngọt – CNCN Phù Yên
04 Số lượng mẫu : 01
05 Biên bản giao mẫu : Số 2025.11.11/BBGM. Ngày 11 tháng 11 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/ BTNMT (B)	Phương pháp phân tích
1	Asen (As)	mg/l	KPH (Lod:0,0007)	0,1	TCCS HD – 03/01
2	Đồng (Cu)	mg/l	KPH (Lod:0,03)	2	TCCS HD – 01/01
3	Niken (Ni)	mg/l	KPH (Lod:0,004)	0,5	TCCS HD – 02/01
4	Kẽm (Zn)	mg/l	KPH (Lod:0,035)	3	TCCS HD – 01/01
5	Chỉ số BOD ₅ (20°C)(*)	mg/l	<2	50	TCVN 6001-1:2008
6	Tổng phosphor (TP) (*)	mg/l	0,492	6	SMEWW 4500-P.B&E:2017

7	Tổng Nitơ (NT) (*)	mg/l	<2,0	40	TCVN 6638:2000

Sơn La, ngày 26 tháng 11 năm 2025

Thử nghiệm viên

Kiểm soát

Giám đốc

Là Văn Khải

Phạm Văn Thế



Đỗ Mạnh Thắng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). “-”: Không quy định.
- Báo cáo này bao gồm 02 trang.
- Mẫu do khách hàng mang đến
- (*) các chỉ tiêu được phân tích bởi nhà thầu phụ.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Kiểm định