

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**  
**BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017**

Địa chỉ: Tổ 6 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La  
 Tel: 1900636761 Email: [sowasuco@gmail.com.vn/](mailto:sowasuco@gmail.com.vn/)

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
 Số: 144/2026

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Mộc Châu  
 Vị trí lấy mẫu : Bể chứa nước sạch - Trạm cấp nước Bưu Điện  
 Loại mẫu : Nước sinh hoạt - Mã số 34/T3/2026  
 Số lượng mẫu : 01  
 Biên bản giao mẫu : Số 144/BB ngày 09 tháng 3 năm 2026  
 Ngày phân tích : 09/3/2026 - 10/3/2026



**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

| TT | Thông số nhóm A  | Đơn vị        | Kết quả                   | QCĐP<br>01:2023/SL     | Phương pháp<br>phân tích           |
|----|------------------|---------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1  | Độ đục           | NTU           | 0.15                      | 2                      | PP/NTU                             |
| 2  | Mùi, vị (*)      | -             | Không<br>mùi,<br>không vị | không có mùi, vị<br>lạ | Theo phương pháp nội<br>bộ PPNB-03 |
| 3  | Màu sắc          | TCU           | < 3.7<br><i>Lod: 3.7</i>  | 15                     | SMEWW 2120C:2023                   |
| 4  | Chỉ số pH        | -             | 7.33                      | 6.0 - 8.5              | Theo phương pháp nội<br>bộ PPNB-01 |
| 5  | Clo dư           | mg/L          | 0.61                      | 0.2 - 1                | Phương pháp PP-CLD                 |
| 6  | Coliform tổng số | CFU/<br>100mL | 0                         | < 3                    | TCVN 6187-1:2019                   |
| 7  | <i>E.coli</i>    | CFU/<br>100mL | 0                         | < 1                    | TCVN 6187-1:2019                   |

Sơn La, ngày 16 tháng 3 năm 2026

**Phụ trách Kỹ thuật  
bộ phận thử nghiệm**

**Nguyễn Hoàng Lân**

**Kiểm soát**

**Đỗ Quang Phụng**

**P. Tổng giám đốc**



**Phạm Ngọc Dũng**

**Ghi chú:**

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). “-”: Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến. (\*) Thông số thử nghiệm chưa được công nhận VILAT.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.




SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA  
TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ  
PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM VLAT-1.0142, ISO 9001 : 2015, LAS XD 1098

Địa chỉ: Đường Vũ Xuân Thiều, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La

Tel: 0212.3789.927

Email: Vilas128sl@gmail.com/ BM 5.10.01-01

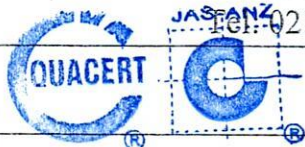

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số :2026.03.16.11/TN



ISO 9001:2015

- 01 Tên đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần cấp nước Sơn La  
02 Địa chỉ : Số 55 đường Tô Hiệu – phường Tô Hiệu – tỉnh Sơn La  
03 Loại mẫu : Nước sinh hoạt tại bể chứa trạm cấp nước Bru Điện – CNCN Mộc Châu  
04 Số lượng mẫu : 01  
05 Biên bản giao mẫu : Số 2026.03.10/BBGM. Ngày 10 tháng 03 năm 2026

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

| TT | Thông số            | Đơn vị | Kết quả             | QCDP<br>01:2023/SL<br>(Ngưỡng giới<br>hạn cho phép) | Phương pháp<br>phân tích |
|----|---------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Hàm lượng Asen (As) | mg/l   | KPH<br>(Lod:0,0007) | 0,01                                                | TCCS HD – 03/01          |
|    |                     |        |                     |                                                     |                          |
|    |                     |        |                     |                                                     |                          |
|    |                     |        |                     |                                                     |                          |
|    |                     |        |                     |                                                     |                          |
|    |                     |        |                     |                                                     |                          |
|    |                     |        |                     |                                                     |                          |

Thử nghiệm viên

Điêu Thị Thương

Kiểm soát

Đỗ Mạnh Thắng

Sơn La, ngày 16 tháng 03 năm 2026

Giám đốc

Đỗ Mạnh Thắng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Báo cáo này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do khách hàng mang đến.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.