

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6 Chiềng Lê, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 700/2025

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Sông Mã
Vị trí lấy mẫu : Nước thô Sông Mã
Loại mẫu : Nước mặt - Mã số 54/T10/2025
Số lượng mẫu : 01
Biên bản giao mẫu : Số 700/BB ngày 06 tháng 9 năm 2025
Ngày phân tích : 07/10/2025 - 08/10/2025



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 08:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	pH	-	7.51	6.5 – 8.5	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
2	Sắt	mg/l	0.13	0.5	TCVN 6177:1996
3	Tổng chất rắn lơ lửng TSS	mg/l	10	≤ 25	TCVN 6625:2000
4	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	0.04	0.05	TCVN 6178:1996
5	Clorua	mg/l	101.7	250	TCVN 6194:1996
6	Mangan	mg/l	KPH <i>Lod:0.028</i>	0.1	PP/MN
7	COD	mg/l	2	10	PP/COD
8	Coliform tổng số	CFU/ 100mL	310	≤ 1000	TCVN 6187-1:2019


9	<i>E.coli</i>	CFU/ 100mL	13	20	TCVN 6187-1:2019
---	---------------	---------------	----	----	------------------

**Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích**



Nguyễn Hoàng Lân

Kiểm soát

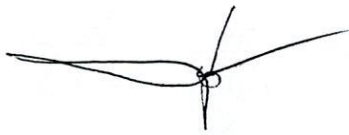

Đỗ Quang Phụng

Sơn La, ngày 15 tháng 10 năm 2025

P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). “-”: Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 02 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến.
- L_{od} của NO₂ được tính theo $N = 0.024$.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.