


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KIỂM ĐỊNH
PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM VLAT-0142, ISO 9001 : 2015, LAS XD 1098

Địa chỉ: Đường Vũ Xuân Thiều, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La
 Tel: 0212.3789.927 Email: Vilas128sl@gmail.com/ BM 5.10.01-01



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số : 2025.09.26.56/TN



- 01 Tên đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần cấp nước Sơn La
 02 Địa chỉ : Số 55 đường Tô Hiệu – phường Tô Hiệu – tỉnh Sơn La
 03 Loại mẫu : Nước thải trước xử lý trạm cấp nước Cò Nồi – XNCN Mai Sơn
 04 Số lượng mẫu : 01
 05 Biên bản giao mẫu : Số 2025.09.11/BBGM. Ngày 11 tháng 09 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/ BTNMT (B)	Phương pháp phân tích
1	Sunfua (S^{2-}) (*)	mg/l	0,07	0,5	TCVN 6637:2000
2	Tổng dầu, mỡ (oils & grease) (*)	mg/l	1,68	10	SMEWW 5520B&F:2017
3	BOD ₅ (20°C) (*)	mg/l	<2	50	TCVN 6001-1:2008
4	Tổng P (*)	mg/l	0,234	6	SMEWW 4500-P.B&E:2017
5	Tổng Nitơ (*)	mg/l	4,6	40	TCVN 6638:2000
6	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) (*)	mg/l	0,22	10	SMEWW 4500-NH3.B &F :2017

Sơn La, ngày 26 tháng 09 năm 2025

Thử nghiệm viên

Kiểm soát

Giám đốc

Điêu Thị Thương

Phạm Văn Thế

Đỗ Mạnh Thắng

Điêu Thị Thương

Phạm Văn Thế

Đỗ Mạnh Thắng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Báo cáo này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do khách hàng mang đến
- (*) các chỉ tiêu được phân tích bởi nhà thầu phụ.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ thông tin và Kiểm định

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn/

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 584/2025

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
 Vị trí lấy mẫu : Nước thải trước xử lý trạm cấp nước Cò Nòi
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 23/T9/2025
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 584/BB ngày 09 tháng 9 năm 2025
 Ngày phân tích : 10/9/2025 - 12/9/2025



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Clo dư	mg/L	KPH <i>Lod: 0.07</i>	2	Phương pháp PP-CLD
2	pH	-	6.97	5.5 - 9	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Sắt	mg/L	KPH <i>Lod: 0.1</i>	5	TCVN 6177:1996
4	Mangan	mg/L	KPH <i>Lod: 0.046</i>	1	PP/MN
5	Chất lơ lửng TSS	mg/L	45	100	TCVN 6224:1996
6	COD	mg/L	9	150	PP/COD
7	Coliform tổng số	CFU/100mL	311	5000	TCVN 6187-1:2019

**Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích**


Nguyễn Hoàng Lâm

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Sơn La, ngày 15 tháng 9 năm 2025

P. Tổng giám đốc

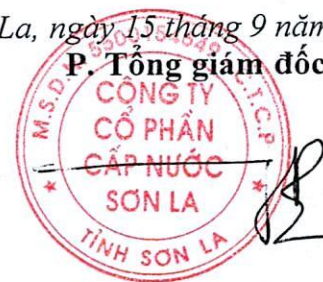

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). “-”: Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.