

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6 - Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn/

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 504/2025

Tên đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần VBIC Sơn La

Vị trí lấy mẫu : Nước thô hồ Bản Mòng

Loại mẫu : Nước mặt - Mã số 01/T8/2025

Số lượng mẫu : 01

Biên bản giao mẫu : Số 504/BB ngày 13 tháng 8 năm 2025

Ngày phân tích : 13/8/2025




KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 08:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	pH	-	7.45	6.5 – 8.5	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
2	Sắt	mg/L	0.37	0.5	TCVN 6177:1996
3	Tổng chất rắn lơ lửng TSS	mg/L	19	≤ 25	TCVN 6625:2000
4	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/L	KPH <i>Lod:0.024</i>	0.05	TCVN 6178:1996
5	Amoni - N	mg/L	KPH <i>Lod:0.03</i>	0.3	PP/AM
6	Clorua	mg/L	5.7	250	TCVN 6194:1996
7	Mangan	mg/L	KPH <i>Lod:0.028</i>	0.1	PP/MN
8	E.Coli	CFU/100 mL	16	20	TCVN 6187:1:2019

9	Tổng Coliform	CFU/100 mL	656	≤ 1000	TCVN 6187:1:2019
---	---------------	------------	-----	-------------	------------------


Sơn La, ngày 15 tháng 8 năm 2025

**Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích**

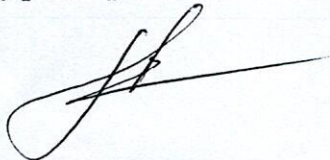

Nguyễn Hoàng Lân

Kiểm soát

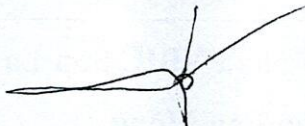

Đỗ Quang Phụng

P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 02 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến.
- L_{od} của NO₂ được tính theo $N = 0.024$.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.